

Ofício nº 297/19 CM

Votorantim, 04 de Junho de 2019.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 269/19, datado em 14 de maio de 2019, através do qual nos encaminha o Requerimento nº 124/19, de autoria da nobre vereadora Fabíola Alves da Silva Pedrico, apresentada durante a 15ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, realizada em 14 de maio de 2019, em atenção aos questionamentos, informamos:

a) A conforme cópia dos autos, a Bica do Icatu tem fornecido água imprópria para consumo desde 2015, podendo estar comprometida antes disso, porém sem cópias de laudo para esta confirmação. Importante salientar que esses laudos sempre foram fixados em local visível na Bica, de forma que o cidadão pudesse utilizar essa água para outros fins, menos para o consumo. Cabe esclarecer que a contaminação por “*escherichia coli*” tem sido controlada pelo processo de cloramento da água antes do local da coleta por usuários, porém o que tem apresentado conclusão insatisfatória (de acordo com laudos desde 2015) é a presença de Nitrato, com índice superior a referência máxima permitida pela legislação em vigor. Diante disso e aproveitando as obras que estão ocorrendo no local a Secretaria de Meio Ambiente resolveu por bem fechar a Bica, impedindo que os munícipes venham a consumir essa água que está imprópria para o consumo através da presença constante de Nitrato;

b) Solicitação cumprida, uma vez que anexamos laudos desde 2015 com conclusão insatisfatória devido a presença de Nitrato;

c) Em que pese os laudos que a Vigilância Sanitária faz através do Instituto Adolpho Lutz todos os meses coletando após cloramento, o que trata apenas a *escherichia coli*, a Secretaria responsável solicitou nova análise para descobrir a

contaminação, uma vez que a presença do Nitrato, tanto pode ocorrer do próprio solo como por intermédio do nível de contaminação na fonte. Esta solicitação tem a finalidade de em se confirmando a presença de Nitrato pelo elevado nível de contaminação na fonte, assim, passamos a tomar providências para eliminar o problema que não é tão simples quanto a *escherichia coli*.


d) Conforme explicado acima, não existe previsão de disponibilização da Bica aos usuários uma vez que a presença do Nitrato pode causar câncer e doença do Bebê Azul em criança.

e) Prejudicado;

f) A obra é custeada com recursos públicos conforme contrato 069/2018 no valor R\$ 91.308.43 (noventa e um mil e trezentos e oito reais e quarenta e três centavos) com termino previsto em 08/07/2019.

g) Segue cópias anexo.

Atenciosamente,

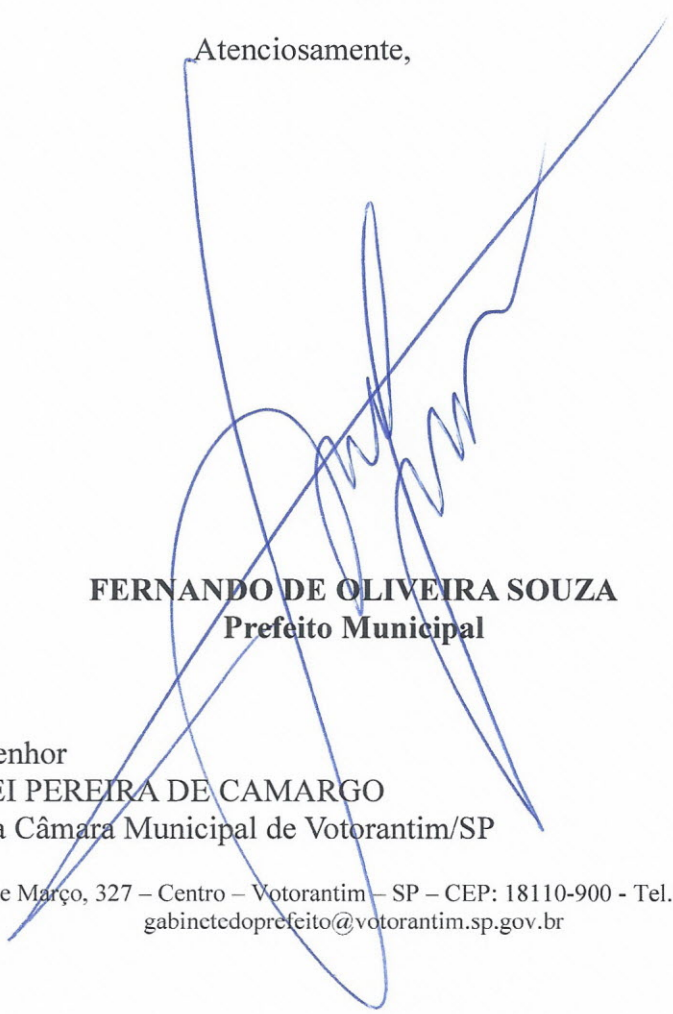

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim/SP